



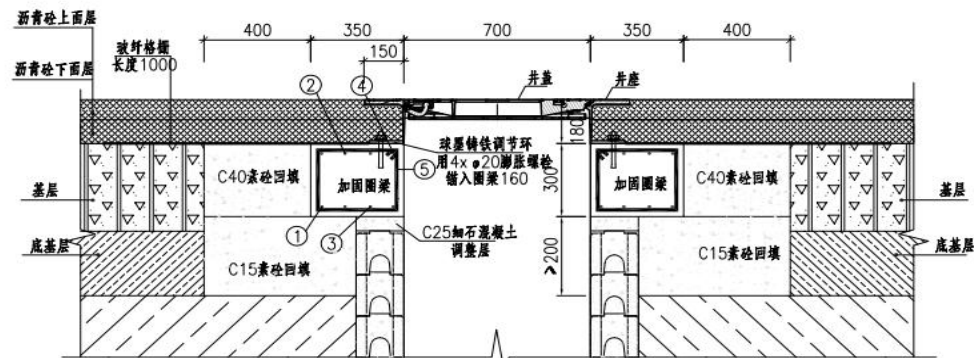

行车道下加固圈梁配筋平面图

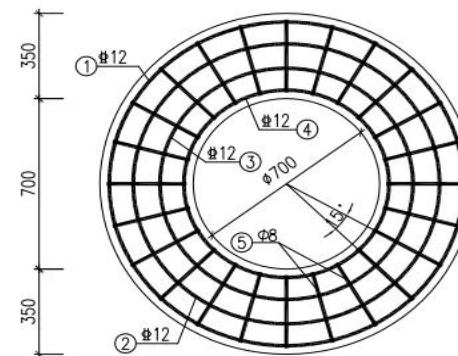


加固圈梁配筋平面图

①	300		Φ12	2	3910
②	300		Φ12	2	3910
③	300		Φ12	2	3315
④	300		Φ12	2	2720
⑤	240		Φ8	24	1160
钢筋(kg)		36.62	混凝土(m³)		0.35



加固圈梁钢筋表及材料表

注:


- 1、本图尺寸以毫米计;
- 2、加固圈梁混凝土等级:C40;混凝土保护层厚度:30mm;
- 3、井盖座:宽边防沉降检查井盖,井盖700mm,井座深度180mm,宽边尺寸150mm,承载等级D400,球墨铸铁(井盖、井座、调节环),井盖重量不小于55kg,井座重量不小于80kg,调节环重量不小于18kg,其余要求按《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定(试行)》执行;
- 4、检查井其它相关构造参见皖2016S215或06MS201施工;
- 5、格栅采用双向玻璃纤维格栅,纵向拉伸屈服力 $>50\text{kN/m}$;
- 6、井周围回填应在井体强度达到设计要求后方可进行,严禁同步回填,井周围回填压实度应不低于0.95;
- 7、基层施工成型后,检查井周边反挖并浇筑C15素混凝土;

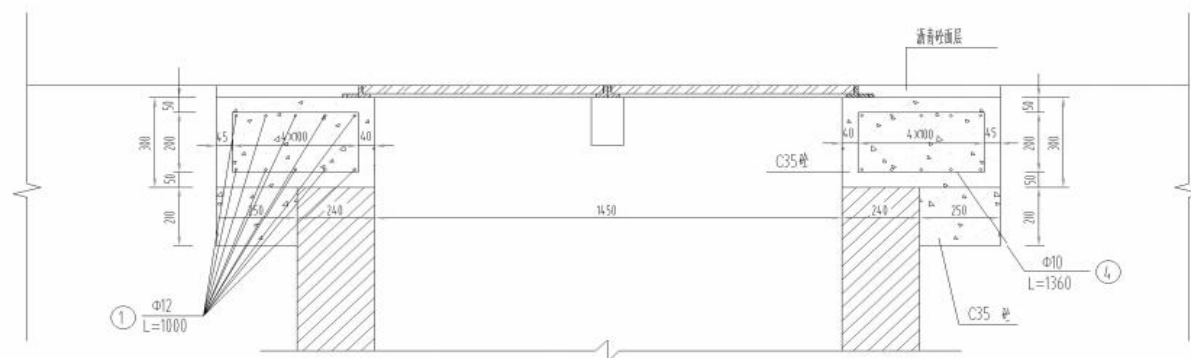

[-] 剖面图 1:15

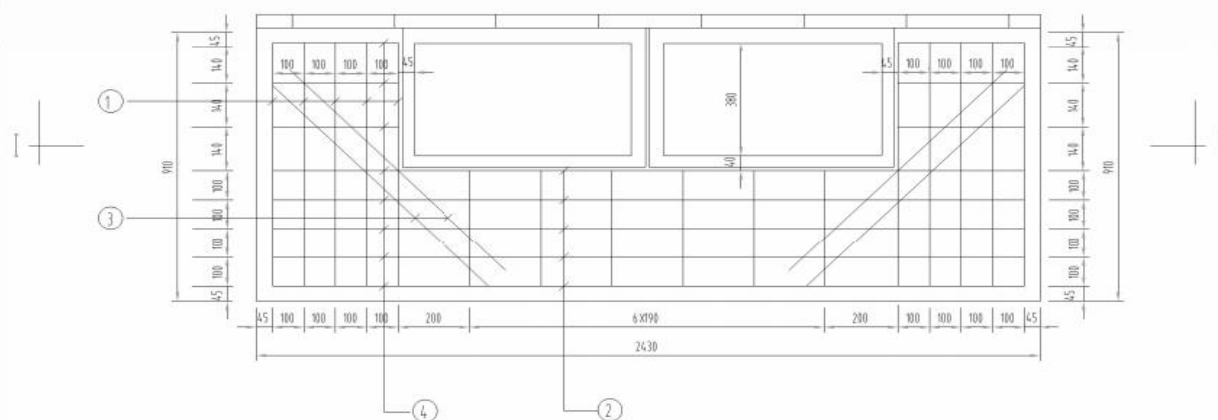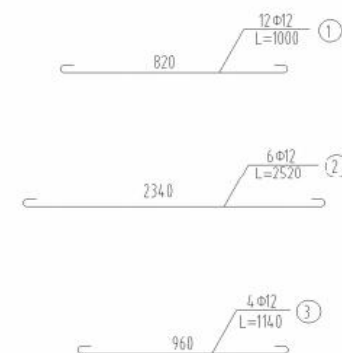

双篦雨水口加固平面图 1:15



说明:

1. 本图尺寸单位均以毫米计。
2. 井盖雨水口加固做法参见本图。
3. 本图施工前应先对混凝土基层进行加固处理。

检查井周围25cm宽的抹灰层及井盖的圈梁。

